


Thermotank Quadroline in Verbindung mit Gas- oder Ölkessel

Speicher für FriWa TQ-S 500/850, 2 Heizkreise, Kessel, Solar, Brauchwarmwasserbereitung über FriWa

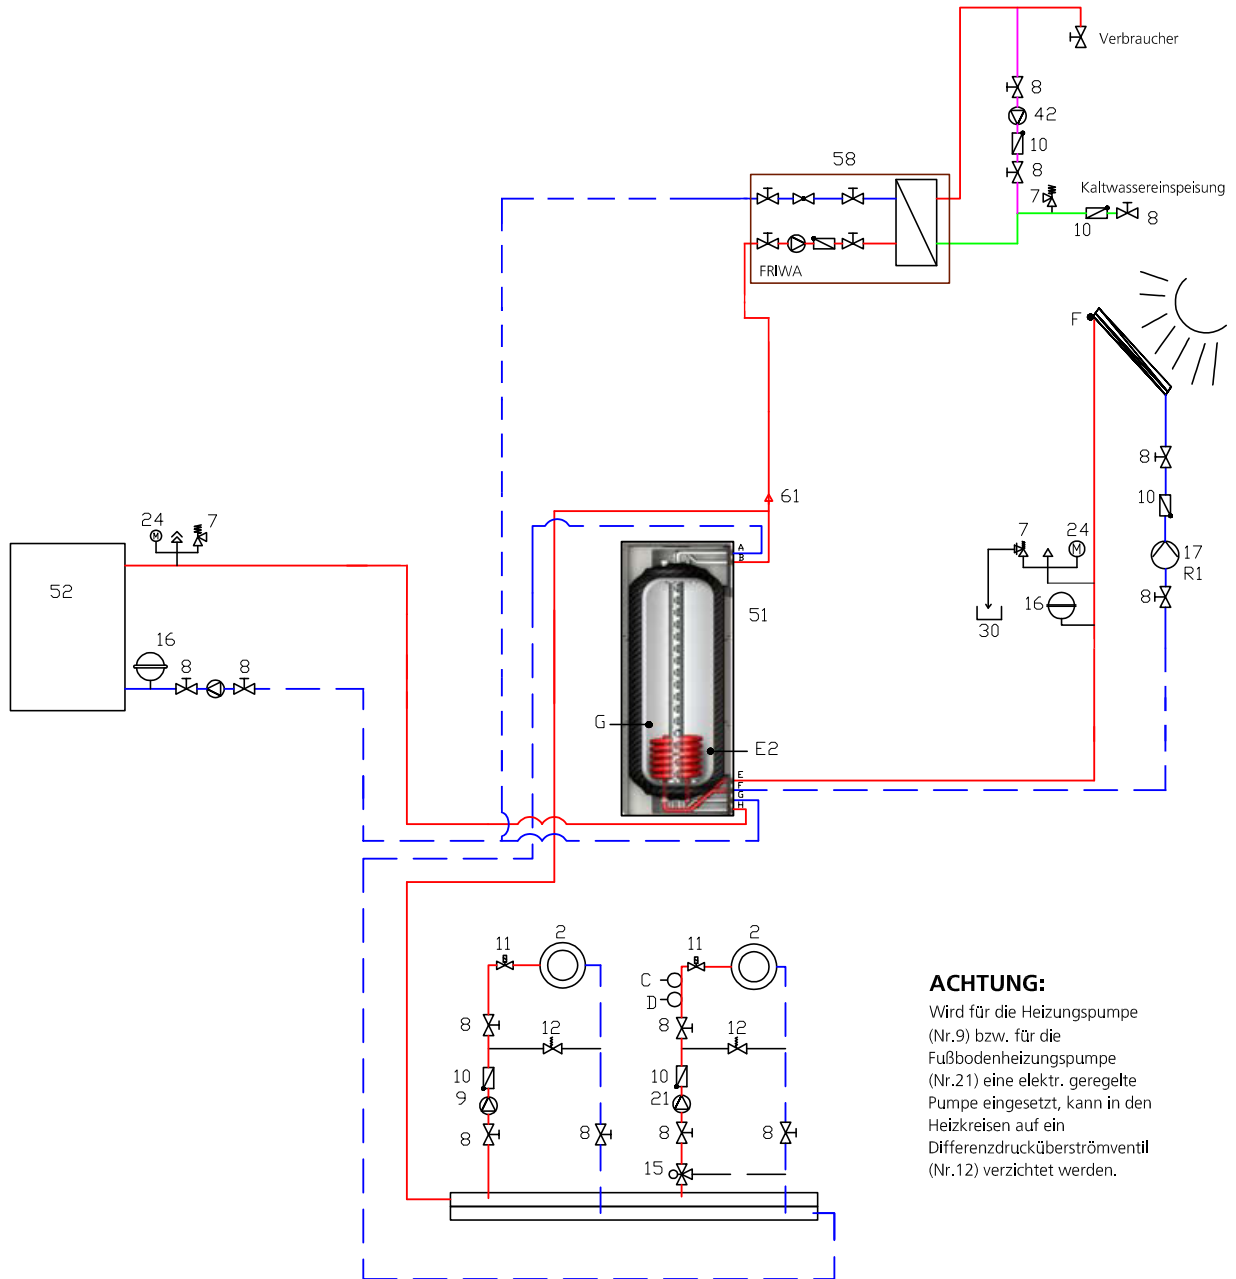

ACHTUNG:

Wird für die Heizungspumpe (Nr.9) bzw. für die Fußbodenheizungspumpe (Nr.21) eine elektr. geregelte Pumpe eingesetzt, kann in den Heizkreisen auf ein Differenzdrucküberströmventil (Nr.12) verzichtet werden.

- 2) Fußbodenheizung/Radiatoren
- 7) Sicherheitsventil
- 8) Absperrung
- 9) Heizung Umwälzpumpe
- 10) Rückschlagventil
- 11) Einzelraumregelung/Thermostatventil
- 12) Differenzdrucküberströmventil
- 15) Mischkreis Dreiwegeventil
- 16) Ausdehnungsgefäß bauseits
- 17) Solar Umwälzpumpe
- 21) Mischkreis Umwälzpumpe
- 24) Manometer

- 30) Auffangbehälter für Brauchwarmwasser
- 42) Zirkulationspumpe
- 51) Speicher TQ-S 500/850
- 52) Gas- oder Ölkessel
- 58) Frischwasserstation
- 61) Rohrentlüfter

- A) Vorlauf Heizkreis
- B) Rücklauf Heizkreis/Frischwasserstation
- C) Vorlaufühler Mischkreis
- D) Fußbodentemperaturbegrenzer
- E) Vorlauf Solaranlage Speicher
- F) Rücklauf Solaranlage Kollektor
- G) Rücklauf Frischwasserstation
- H) Vorlauf Gas- bzw. Öl-Kessel

TQ-01a / 23.08.2017